


AG01710701 - MAZZANO

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

SCALA: 1:35.000

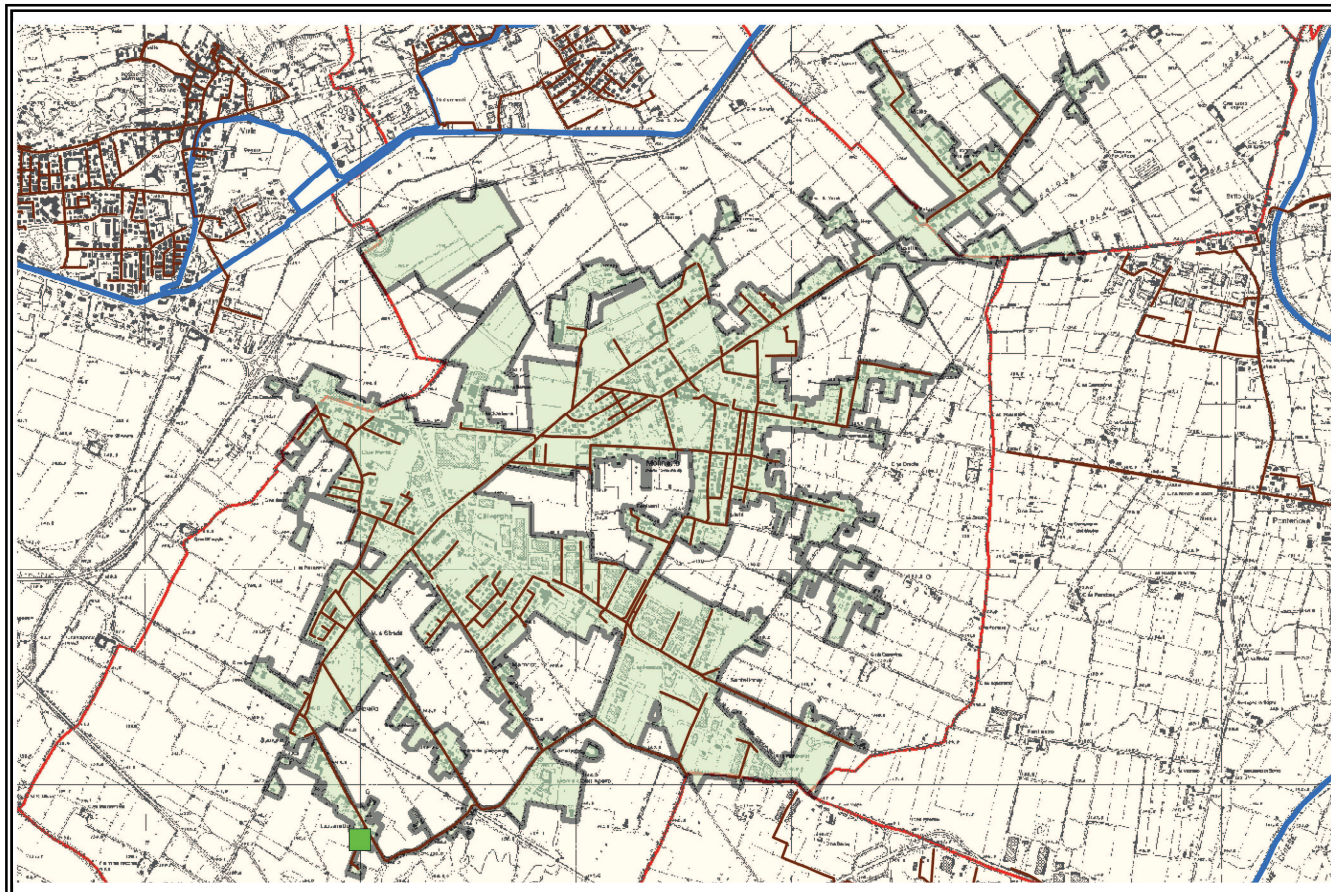

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comuni compresi	Parte o frazione	Codice Istat
Mazzano	Molinetto, Ciliverghe, Santellone, Cortelazzo	17107
Nuvolera	Loc. Pattuzza	17120
Rezzato	Alcune case lungo il confine comunale	17161

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	10.572	AE	
di cui: domiciliati/residenti	9.773	AE	(fonte dati ARPA, Domiciliati 2013)
fluttuanti	769	AE	(fonte dati Cens. ISTAT 2011, dati censimento dei posti letto delle strutture alberghiere e complementari 2013)
industriali	30	AE	(fonte dati Attività autorizzate dall'UATO Brescia risultanti attive alla data di novembre 2015)

Il censimento delle reti dell'agglomerato ☒ esiste ☐ non esiste ☐ è in corso ☐ è stato programmato

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia – Tel. 030 8379414 – Fax 030 8379419

Sito Internet: www.aato.brescia.it – E-mail: info@aato.brescia.it

C.F.: 98162450179

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale	87,27	%
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali	87,27	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	0,00	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	12,73	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	0,00	%

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate	Prescrizioni in autorizzazione
DP01710702	Mazzano - Ciliverghe	10.000	9.226	-	<input type="checkbox"/>

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

NON PRESENTI

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

MOTIVAZIONE DELLA PRESENZA

ND

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale	12,73	%
di cui : - carico sottoposto a trattamento primario	12,73	%
- carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto	0,00	%
Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale	0,00	%

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

L'agglomerato ha una copertura della rete fognaria inadeguata, in termini di AE vi sarebbero altri 800 AE da collettare per ottenere una percentuale di copertura di almeno 95%. Secondo le previsioni, vi è ancora da collettare la località Pattuzza del comune di Nuvolera, e di conseguenza sono ancora da intercettare alcune abitazioni di Via Pattuzza e Viale Valtenesi. Inoltre risulta essere non fognata la zona di saldatura tra alcuni vecchi nuclei rurali (Campagna Nuova) e i margini dell'urbanizzato attuale, e le abitazioni lungo il confine comunale con il comune di Rezzato. L'impianto verrà adeguato al fine di poter accogliere ulteriore carico organico.

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

Rif. intervento	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data fine lavori	Costo intervento
ID01710701001	AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI "MAZZANO - CILIVERGHE" (DP01710702)	30/06/2017	30/06/2018	1.000.000,00 €
IF01710701001	COLLETTAMENTO E SUBITO DI IAS (ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLE ZONE NON SERVITE)	31/12/2016	31/03/18	615.000,00 €

IM0170000000	ACQUE PARASSITE – REALIZZAZIONE SFIORO E SOLLEVAMENTO A CILIVERGHE E RIFACIMENTO RETE VIA ALBINI	01/01/2016	31/12/2017	330.000,00 €
IF01710701001A (QUOTA PARTE IF01710701001)	MAZZANO – VIA PADANA SUPERIORE DA CIV 28 AL 66 ESTENDIMENTO FOGNA NERA PER 140 M PER RECAPITARE IN VIA F.LLI PAGLIA	01/01/2016	31/12/2016	30.000,00 € (DA SOTTRARRE AI 615.000,00 €)
IF01710701001B (QUOTA PARTE IF01710701001)	MAZZANO – ESTENDIMENTI FOGNATURA NERA (VIA GUCCIARDINI – VIA TEZZE – VIA SANTELLONE)	01/01/2017	31/12/2017	150.000,00 € (DA SOTTRARRE AI 615.000,00 €)
IM0170000000	NUVOLERA – ATTIVAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA PATTUZZA E REALIZZAZIONE RETE MANDATA	01/01/2016	31/12/2106	55.000,00 €